

低濃度ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物収集運搬及び処分委託業務仕様書

1 適用

本仕様書は、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物（ＰＣＢ）収集運搬及び処分委託業務（令和 7 年 1 2 月 2 3 日入札執行）に適用する。

2 業務内容

本業務は、徳島県立城西高等学校神山校他 4 事業所が保管する低濃度 ＰＣＢ 廃棄物について、収集・運搬及び処分を行う業務である。

(1) 委託業務箇所 収集場所：徳島県立城西高等学校神山校

徳島県立阿南光高等学校

徳島県立名西高等学校

徳島県立阿波西高等学校

徳島県立つるぎ高等学校

運 搬 先：受託者の無害化処理許可（認定）施設

(2) 対象廃棄物の性状、荷姿等

学校名	品名	数量	重量
徳島県立城西高等学校神山校	高圧コンデンサ	1 台	16kg
	変圧器	1 台	237kg
徳島県立阿南光高等学校	高圧コンデンサ	2 台	33kg
	低圧コンデンサ	6 台	6.3kg
	変圧器	9 台	742kg
	遮断機	1 台	125kg
徳島県立名西高等学校	変圧器	1 台	210kg
徳島県立阿波西高等学校	変圧器	1 台	94kg
徳島県立つるぎ高等学校	高圧コンデンサ	5 台	74kg
	低圧コンデンサ	6 台	4.9kg
	ＰＣＢ汚染油	2 缶	30.8kg
		総重量	1,573kg

(3) 履行期間 令和 7 年 1 2 月 2 4 日（契約締結予定日）から令和 8 年 3 月 2 4 日迄

3 適正な処理のために必要な情報（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 4 6 年 政令第 3 0 0 号）第 6 条の 6 第 1 号の規定に基づく通知事項）

(1) 対象廃棄物の性状及び荷姿に関する事項	} 2 の (2) による
(2) 対象廃棄物の ＰＣＢ 濃度	
(3) 通常の保管状況の下での腐食、揮発等対象廃棄物の性状の変化に関する事項	なし
(4) 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項	なし
(5) その他対象廃棄物等を取り扱う際に注意すべき事項	なし

4 業務区分別条件

(1) 収集・運搬

ア 廃棄物を受託者の処分場まで運搬すること。

- イ 運搬車両は、受託者が所有する廃棄物の運搬許可を得た車両とすること。
- ウ 廃棄物の収集・運搬にあたっては、道路交通法等の関係法令を遵守するとともに、過積載とならないよう注意すること。
- エ 収集の日時については、契約締結後に打ち合わせることとする。

(2) 処分（中間処理）

- ア 廃棄物及び容器を無害化処理すること。
- イ 委託後の計量の結果、廃棄物の重量が、2の(2)の重量と異なることを委託者（徳島県）と受託者の両方で確認したときは、委託料の額を再計算し、契約の変更により委託料の額を改めるものとする。
- ウ 処分場は、受託者が管理している許可処分場とすること。
- エ PCB含有分析調査を実施していない機器については、製造者が発行する見解書に基づき、対象物を低濃度PCB廃棄物とみなして、処分をすること。

5 その他

- (1) 上記のほか本業務は、関係法令を遵守して実施すること。
- (2) 産業廃棄物管理票（マニフェスト）は、紙によるものとし、その用紙は、受託者が用意すること。
- (3) 本業務の成果品として、委託業務完了報告書に作業状況写真を添付すること。
なお、作業状況写真は、原則として電子納品対象外（紙による）とする。

別紙 1 「保管事業所」

	(ページ)
I 保管事業所一覧	1
II 各事業所配置図	3

「Ⅰ 保管事業所一覧」

学校名	所在地		連絡先	機器番号
徳島県立城西高等学校神山校	〒771-3311	徳島県名西郡神山町神領字北399番地	088-676-0029	001、002
徳島県立阿南光高等学校	〒774-0045	徳島県阿南市宝田町今市新開10の6	0884-22-1408	003～019
徳島県立名西高等学校	〒779-3233	徳島県名西郡石井町石井字石井21の11	088-674-2151	020
徳島県立阿波西高等学校	〒771-1701	徳島県阿波市阿波町下喜来南228番地の1	0883-35-3131	021
徳島県立つるぎ高等学校	〒779-4101	徳島県美馬郡つるぎ町貞光字馬出63の2	0883-62-3135	022～035

「Ⅱ 各事業所配置図」

凡 例


建 物

- (未) 未とりこわし建物
- (危) 危険建物
- (借) 借用建物
- (一時) 一時使用建物
- (他) 他の施設
- (屋外) 屋外教育環境整備
事業によるもの
- (サ) 産業教育実習施設


建物以外の
工作物

- (自) 自転車置場
- (倉) 倉庫
- (吹) 吹抜の渡廊下
- (温) 温室
- (接) 相撲場
- (簡) 簡易な小規模
構造物
- (門) 正門、通用門
- (キ) キュービクル
- (焼) 焼却炉
- (受) 受水槽
- (排) 排水処理施設
- (フ) プロパン庫
- (ボ) ポンプ室
- (フ) フェンス
- (ブ) ブロック塀
- (ネ) 防球ネット
- (コ) コンクリート擁壁
- (バ) バックネット
- (側) 側溝
- (掲) 国旗掲揚台
- (橋) 橋梁
- (太) 太陽光

方 位



(北に矢印を付す)

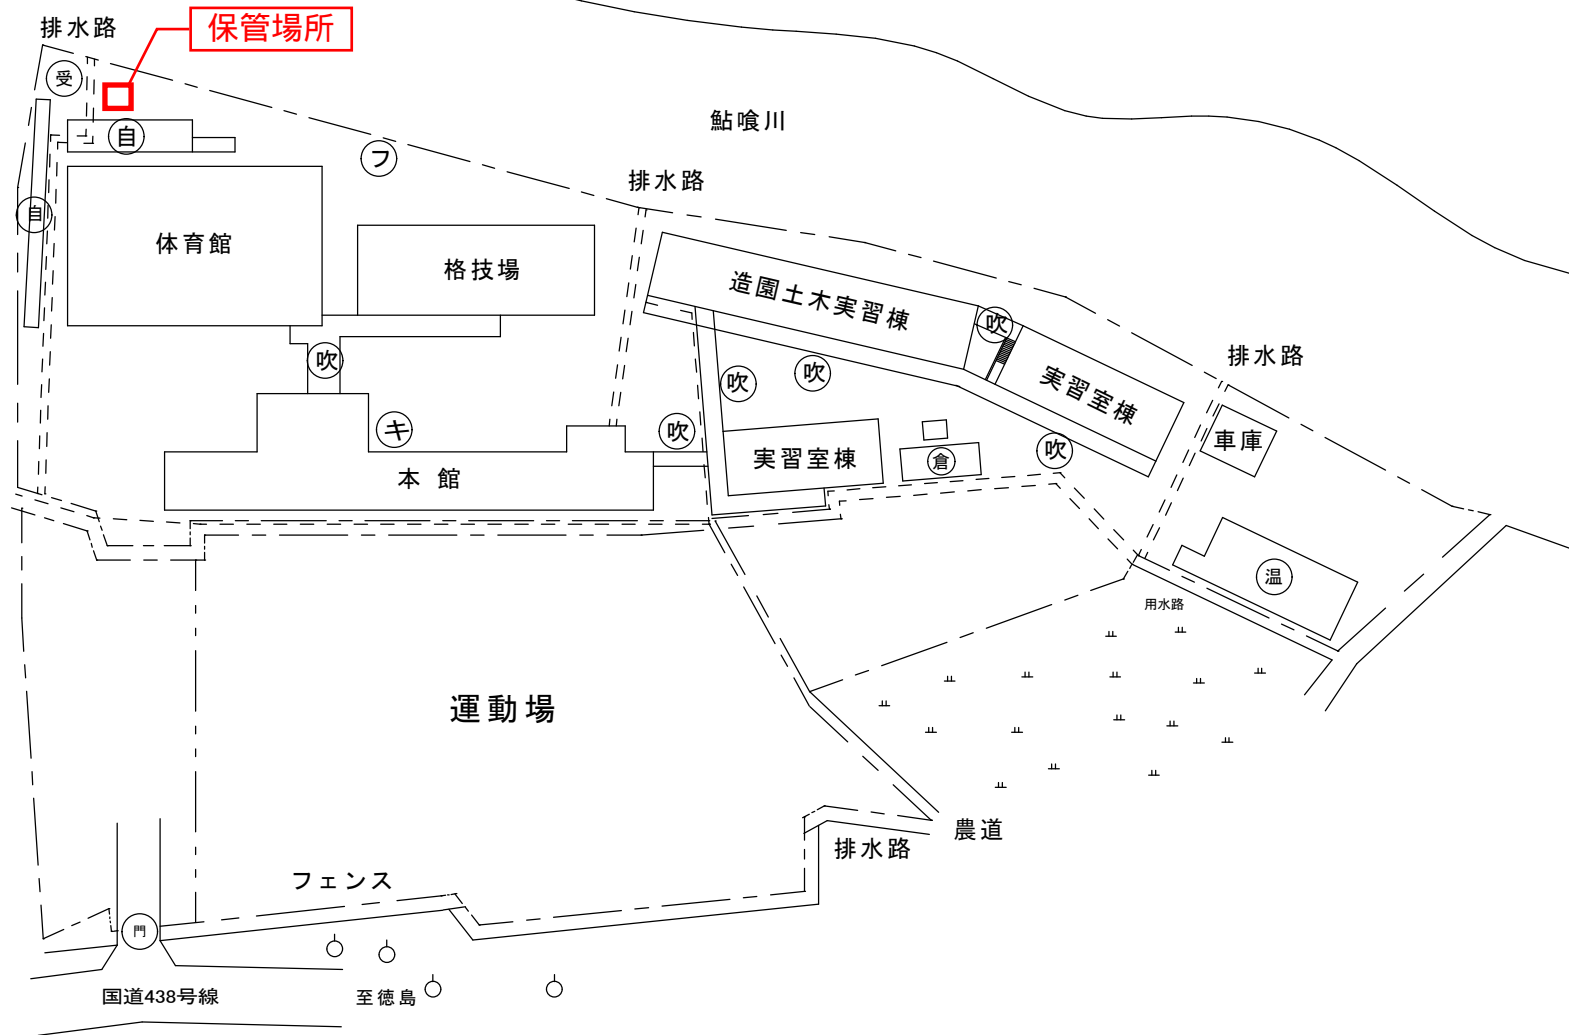

凡 例


建 物

- 未 未とりこわし建物
- 危 危険建物
- 借 借用建物
- 一時 一時使用建物
- 他 他の施設
- 屋外 屋外教育環境整備
事業によるもの
- サ 産業教育実習施設

建物以外の
工 作 物

- 自 自転車置場
- 倉 倉庫
- 吹 吹抜の渡廊下
- 温 温室
- 接 相接場
- 簡 簡易な小規模
構造物
- 門 正門、通用門
- キ キュービクル
- 焼 焼却炉
- 受 受水槽
- 排 排水処理施設
- フ プロパン庫
- ボ ポンプ室
- フ フェンス
- ブ ブロック塀
- ネ 防球ネット
- ｺﾝ コンクリート擁壁
- ﾊﾞ バックネット
- 側 側溝
- 掲 国旗掲揚台
- 橋 橋梁

方 位




(北に矢印を付す)



電気棟

2 階

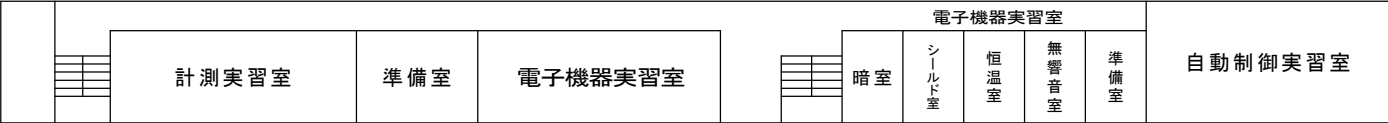

1 階



保管場所


凡 例

建 物


- 未 未とりこわし建物
- 危 危険建物
- 借 借用建物
- 一時 一時使用建物
- 他 他の施設
- 屋外 屋外教育環境整備事業によるもの
- サ 産業教育実習施設

建物以外の
工作物

- 自 自転車置場
- 倉 倉庫
- 吹 吹抜の渡廊下
- 温 温室
- 接 相撲場
- 簡 簡易な小規模構造物
- 門 正門、通用門
- キ キュービクル
- 焼 焼却炉
- 受 受水槽
- 排 排水処理施設
- フ プロパン庫
- ボ ポンプ室
- フ フェンス
- ブ ブロック塀
- ネ 防球ネット
- コン コンクリート擁壁
- バ バックネット
- 側 側溝
- 掲 国旗掲揚台
- 橋 橋梁
- 太 太陽光パネル
- 灯 防災灯



(北に矢印を付す)

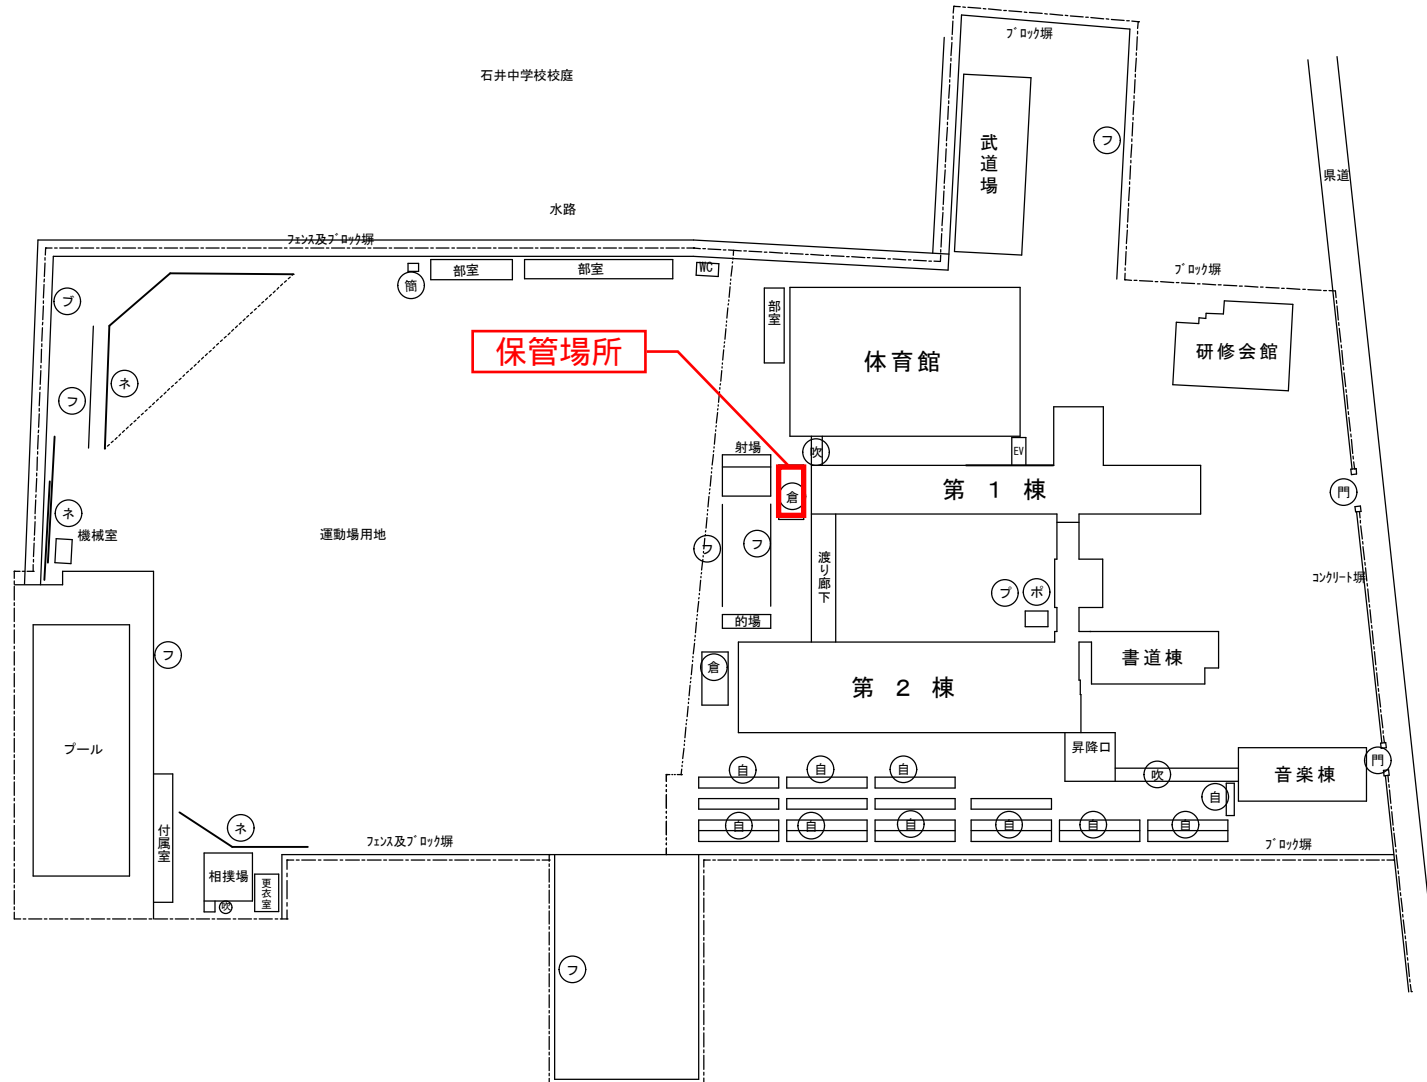

凡 例

建 物

- (未) 未とりこわし建物
(危) 危険建物
(借) 借用建物
(一時) 一時使用建物
(他) 他の施設
(屋外) 屋外教育環境整備
事業によるもの
(サ) 産業教育実習施設

建物以外の
工作物

- (自) 自転車置場
(倉) 倉庫
(吹) 吹抜の渡廊下
(温) 温室
(接) 相接場
(簡) 簡易な小規模
構造物
(門) 正門、通用門
(キ) キュービクル
(焼) 焼却炉
(受) 受水槽
(排) 排水処理施設
(フ) フロバン庫
(ボ) ポンプ室
(フ) フェンス
(ブ) ブロック塀
(ネ) 防球ネット
(コン) コンクリート擁壁
(バ) バックネット
(側) 側溝
(掲) 国旗掲揚台
(橋) 橋梁

方 位

N



(北に矢印を付す)




凡 例

建 物


- 未 未とりこわし建物
- 危 危険建物
- 借 借用建物
- 一時 一時使用建物
- 他 他の施設
- 屋外 屋外教育環境整備
事業によるもの
- サ 産業教育実習施設

建物以外の
工作物

- 自 自転車置場
- 倉 倉庫
- 吹 吹抜の渡廊下
- 温 温室
- 接 相接場
- 簡 簡易な小規模
構造物
- 門 正門、通用門
- キ キュービクル
- 焼 焼却炉
- 受 受水槽
- 排 排水処理施設
- フ プロパン庫
- ボ ポンプ室
- フ フェンス
- ブ ブロック塀
- ネ 防球ネット
- コン コンクリート擁壁
- バ バックネット
- 側 側溝
- 掲 国旗掲揚台
- 橋 橋梁



(北に矢印を付す)

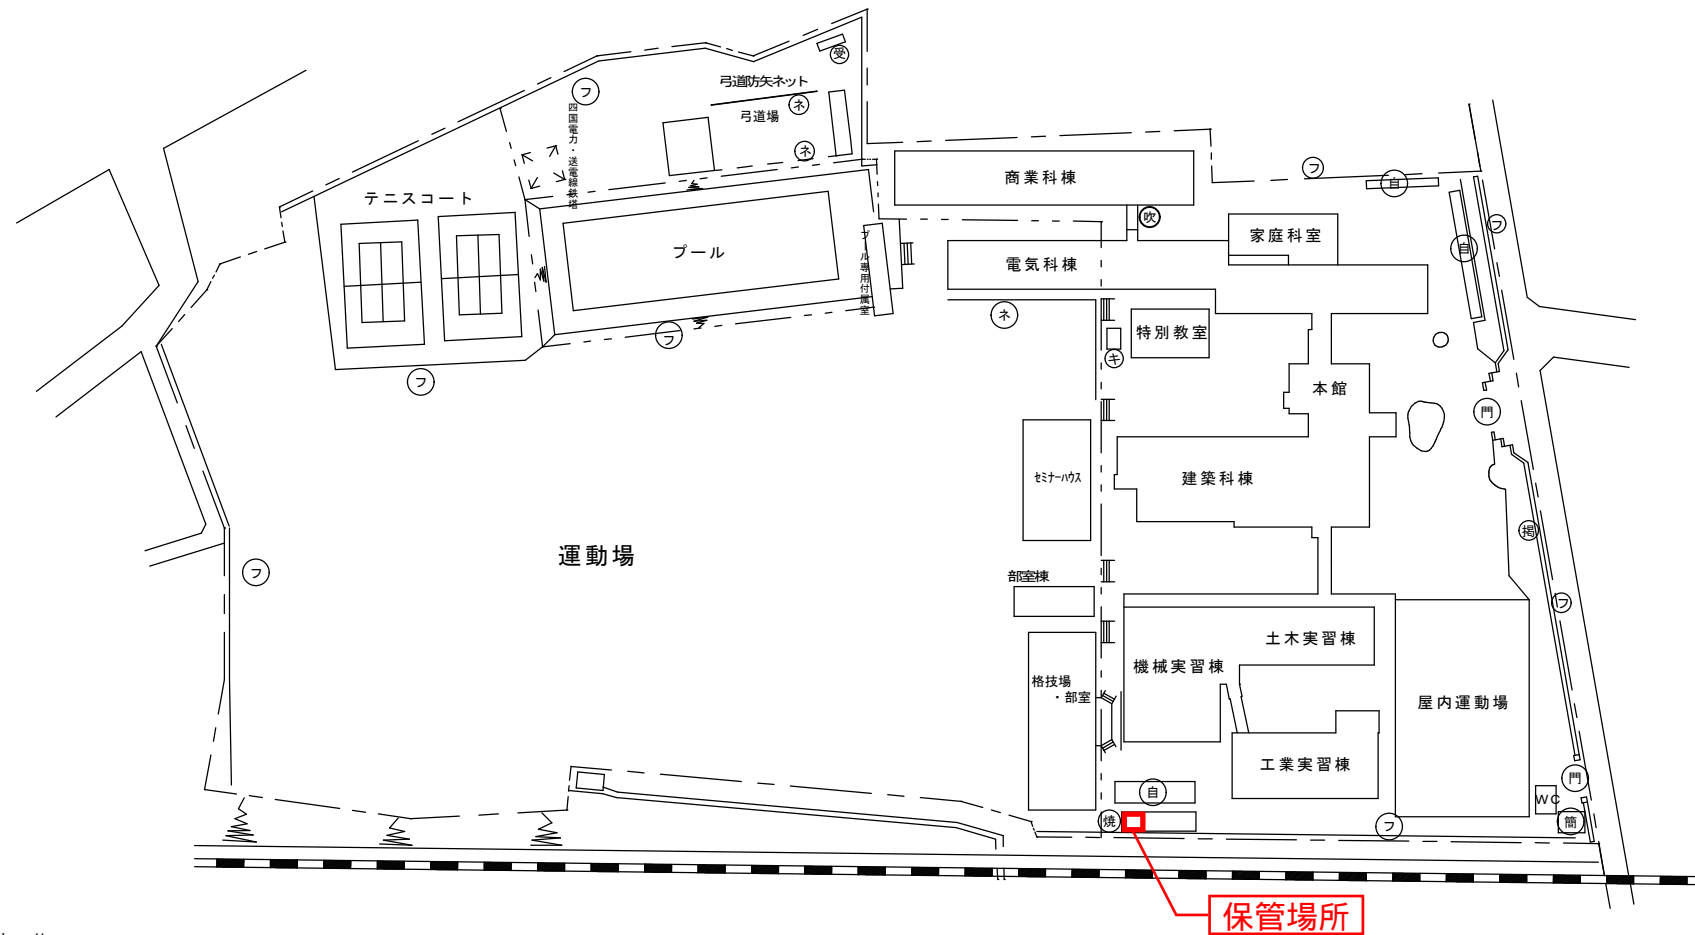

別紙 2 「対象機器等調査票」

	(ページ)
I 対象機器等一覧	1
II 対象機器等写真台帳	3


I 対象機器等一覧

機器 番号	機器名	製造者	重量 (kg)	製造年 (西暦)	製造番号	型番・型式	寸法 (mm)	P C B 濃度 (mg/kg)	サンプ リング の有無 ※ 2	保管事業所
001	高圧コンデンサ	東芝	16	1979	79506846	BRTR-A6JIR	515×120×410	3. 90	有	徳島県立城西高等学校神山校
002	変圧器	愛知電機	237	1979	B162456	—	φ 720×820	2. 80		
003	高圧コンデンサ	ニチコン	18	1978	W8K014	NEF-66020R	520×115×397	※ 1	有	徳島県立阿南光高等学校
004	高圧コンデンサ	三菱	15	1990	EM82379	KL-7	470×110×350	※ 1		
005	低圧コンデンサ	ニチコン	0. 3	1986	JL	NP-A228	76×54×116	※ 1		
006	低圧コンデンサ	ニチコン	0. 3	1986	QH	NP-A228	76×54×116	※ 1		
007	低圧コンデンサ	ニチコン	0. 3	1987	SW	NP-A239	93×43×121	※ 1		
008	低圧コンデンサ	ニチコン	0. 3	1987	SW	NP-A239	93×43×121	※ 1		
009	低圧コンデンサ	東芝	1. 4	1973	—	MS1-2075TR	125×70×165	※ 1		
010	低圧コンデンサ	東芝	3. 7	1973	—	MS1-2150ST	250×85×190	※ 1		
011	変圧器	四国変圧器	43	1965	183267	—	390×280×400	0. 98		
012	変圧器	四国変圧器	43	1965	183268	—	390×280×400	1. 20		
013	変圧器	四国変圧器	76	1965	189080	S-TOS	470×360×550	21. 00		
014	変圧器	四国変圧器	76	1965	189081	S-TOS	470×360×550	19. 00		
015	変圧器	四国変圧器	80	1964	154927	—	470×380×560	3. 90		
016	変圧器	四国変圧器	80	1964	154928	—	470×380×560	4. 60		
017	変圧器	四国変圧器	80	1964	154929	—	470×380×560	3. 90		
018	変圧器	四国変圧器	132	1965	183294	NC-FOR	540×340×630	46. 00		
019	変圧器	四国変圧器	132	1965	183295	NC-FOR	540×340×630	46. 00		
020	遮断機	中村電機製作所	125	1965	1029	NTS-E	580×580×580	29. 00		
021	変圧器	松下電器	210	1975	31180236	TCF-P00	600×460×780	2. 60	有	徳島県立名西高等学校
022	変圧器	松下電器	94	1977	42190574	SNF-N00	φ 510×670	1. 70	無	徳島県立阿波西高等学校
023	高圧コンデンサ	ニチコン	10	1998	B851693	AF702250KC7	480×85×320	※ 1	無	徳島県立つるぎ高等学校
024	高圧コンデンサ	ニチコン	14	1999	B9Y0663	AF702530KB7	480×105×380	※ 1		
025	高圧コンデンサ	ニチコン	18	1999	B9Y0796	AF702790KB7	480×105×440	※ 1		
026	高圧コンデンサ	ニチコン	14	1999	B9Y1030	AF702530KB7	480×105×380	※ 1		
027	高圧コンデンサ	ニチコン	18	1979	Y9AM008	SBF-66030R	490×100×420	※ 1		
028	低圧コンデンサ	ニチコン	0. 3	1987	UV	NP-A238	105×45×122	※ 1		
029	低圧コンデンサ	ニチコン	0. 3	1987	UV	NP-A238	105×45×122	※ 1		
030	低圧コンデンサ	ニチコン	0. 3	1987	VT	NP-A240	105×45×122	※ 1		
031	低圧コンデンサ	日立	2. 2	1971	I-B240	AM-2150ST	120×62×260	※ 1		
032	低圧コンデンサ	松下電器	1. 7	1978	T00941	ZA-24157F-1	135×55×210	※ 1		
033	低圧コンデンサ	松下電器	0. 1	1989	—	OF CAP	55×35×80	※ 1		
034	P C B汚染油	—	13. 6	—	—	—	238×238×350	3. 40		
035	P C B汚染油	—	17. 2	—	—	—	238×238×350	1. 20		
		総重量	1573. 0	1 製造者より低濃度 P C B 混入の可能性が示されているもの。 2 分析に使用したサンプリング容器有無の確認						


Ⅱ 対象機器等写真台帳




機器番号：001
 機器名：高圧コンデンサ
 製造者：愛知電機
 質量：16kg
 製造年：1979年
 製造番号：7950646
 型番・型式：BRTR-A6JIR
 寸法 (mm)：515×120×410
 PCB濃度：3.90 mg/kg
 保管事業所：城西高等学校神山校
 備考：

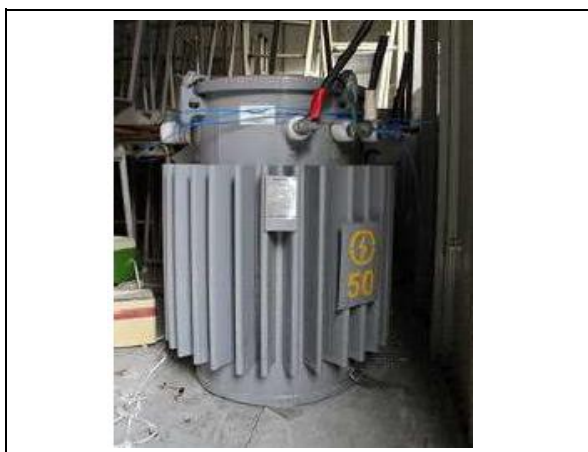

機器番号：002
 機器名：変圧器
 製造者：愛知電機
 質量：237kg
 製造年：1979年
 製造番号：B162456
 型番・型式：—
 寸法 (mm)：φ720×820
 PCB濃度：2.80 mg/kg
 保管事業所：城西高等学校神山校
 備考：

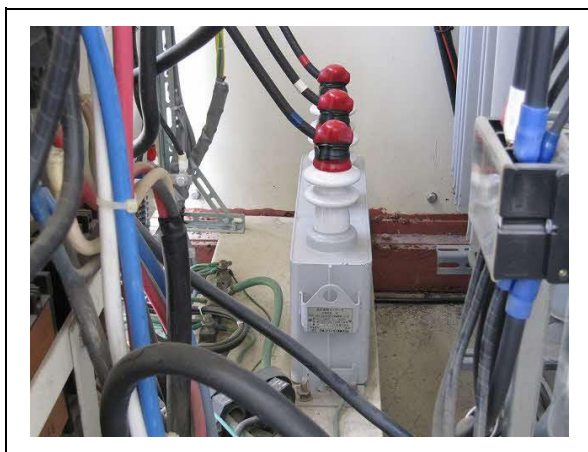

機器番号：003
 機器名：高圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：18kg
 製造年：1978年
 製造番号：W8K014
 型番・型式：NEF-66020R
 寸法 (mm)：520×115×397
 PCB濃度：※
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：

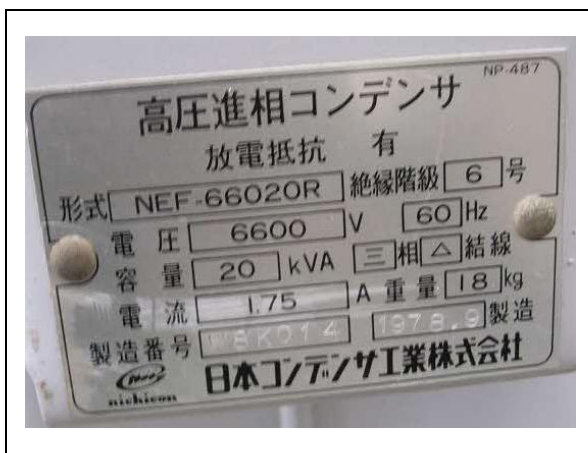

機器番号：003 (銘板)
 機器名：高圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：18kg
 製造年：1978年
 製造番号：W8K014
 型番・型式：NEF-66020R
 寸法 (mm)：520×115×397
 PCB濃度：※
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：



機器番号：004
 機器名：高圧コンデンサ
 製造者：三菱電機
 質量：15kg
 製造年：1990年
 製造番号：EM82379
 型番・型式：KL-7
 寸法 (mm)：470×110×350
 PCB濃度：※
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：



機器番号：004 (銘板)
 機器名：高圧コンデンサ
 製造者：三菱電機
 質量：15kg
 製造年：1990年
 製造番号：EM82379
 型番・型式：KL-7
 寸法 (mm)：470×110×350
 PCB濃度：※
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：




機器番号：005
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：0.3kg
 製造年：1986年
 製造番号：JL
 型番・型式：NP-A228
 寸法 (mm)：76×54×116
 PCB濃度：※
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：



機器番号：005 (銘板)
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：0.3kg
 製造年：1986年
 製造番号：JL
 型番・型式：NP-A228
 寸法 (mm)：76×54×116
 PCB濃度：※
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：



機器番号：006
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：0.3kg
 製造年：1986年
 製造番号：QH
 型番・型式：NP-A228
 寸法 (mm)：76×54×116
 PCB濃度：※
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：

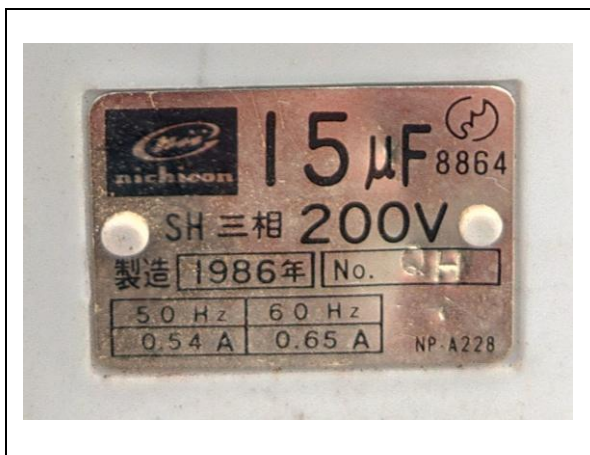

機器番号：006 (銘板)
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：0.3kg
 製造年：1986年
 製造番号：QH
 型番・型式：NP-A228
 寸法 (mm)：76×54×116
 PCB濃度：※
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：



機器番号：007
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：0.3kg
 製造年：1987年
 製造番号：SW
 型番・型式：NP-A239
 寸法 (mm)：93×43×121
 PCB濃度：※
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：



機器番号：007 (銘板)
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：0.3kg
 製造年：1987年
 製造番号：SW
 型番・型式：NP-A239
 寸法 (mm)：93×43×121
 PCB濃度：※
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：



機器番号：008
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：0.3kg
 製造年：1987年
 製造番号：SW
 型番・型式：NP-A239
 寸法 (mm)：93×43×121
 PCB濃度：※
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：



機器番号：008 (銘板)
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：0.3kg
 製造年：1987年
 製造番号：SW
 型番・型式：NP-A239
 寸法 (mm)：93×43×121
 PCB濃度：※
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：



機器番号：009
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：東芝
 質量：1.4kg
 製造年：1973年
 製造番号：—
 型番・型式：MS1-2075TR
 寸法 (mm)：125×70×165
 PCB濃度：※
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：




機器番号：009 (銘板)
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：東芝
 質量：1.4kg
 製造年：1973年
 製造番号：—
 型番・型式：MS1-2075TR
 寸法 (mm)：125×70×165
 PCB濃度：※
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：銘板写真



機器番号：010
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：東芝
 質量：3.7kg
 製造年：1973年
 製造番号：—
 型番・型式：MS1-2150ST
 寸法 (mm)：250×85×190
 PCB濃度：※
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：



機器番号：010 (銘板)
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：東芝
 質量：3.7kg
 製造年：1973年
 製造番号：—
 型番・型式：MS1-2150ST
 寸法 (mm)：250×85×190
 PCB濃度：※
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：

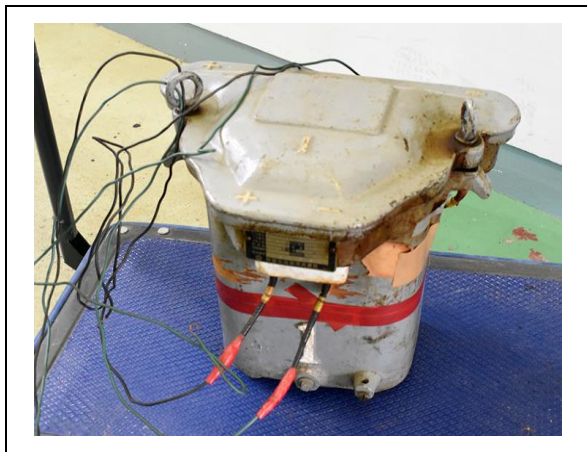

機器番号：011
 機器名：変圧器
 製造者：四国変圧器
 質量：43kg
 製造年：1965年
 製造番号：183267
 型番・型式：—
 寸法 (mm)：390×280×400
 PCB濃度：0.98 mg/kg
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：



機器番号：012
 機器名：変圧器
 製造者：四国変圧器
 質量：43kg
 製造年：1965年
 製造番号：183268
 型番・型式：—
 寸法 (mm)：390×280×400
 PCB濃度：1.20 mg/kg
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：011と同機種



機器番号：013
 機器名：変圧器
 製造者：四国変圧器
 質量：76kg
 製造年：1965年
 製造番号：189080
 型番・型式：S-T0S
 寸法 (mm)：470×360×550
 PCB濃度：21.00 mg/kg
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：



機器番号：014
 機器名：変圧器
 製造者：四国変圧器
 質量：76kg
 製造年：1965年
 製造番号：189081
 型番・型式：S-T0S
 寸法 (mm)：470×360×550
 PCB濃度：19.00 mg/kg
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：013と同機種



機器番号：015
 機器名：変圧器
 製造者：四国変圧器
 質量：80kg
 製造年：1964年
 製造番号：154927
 型番・型式：—
 寸法 (mm)：470×380×560
 PCB濃度：3.90 mg/kg
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：



機器番号：016
 機器名：変圧器
 製造者：四国変圧器
 質量：80kg
 製造年：1964年
 製造番号：154928
 型番・型式：—
 寸法 (mm)：470×380×560
 PCB濃度：4.60 mg/kg
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：015と同機種




機器番号：017
 機器名：変圧器
 製造者：四国変圧器
 質量：80kg
 製造年：1964年
 製造番号：154929
 型番・型式：
 寸法 (mm)：470×380×560
 PCB濃度：3.90 mg/kg
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：015と同機種



機器番号：018
 機器名：変圧器
 製造者：四国変圧器
 質量：132kg
 製造年：1965年
 製造番号：183294
 型番・型式：NC-FOR
 寸法 (mm)：540×340×630
 PCB濃度：46.00 mg/kg
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：



機器番号：019
 機器名：変圧器
 製造者：四国変圧器
 質量：132kg
 製造年：1965年
 製造番号：183295
 型番・型式：NC-FOR
 寸法 (mm)：540×340×630
 PCB濃度：46.00 mg/kg
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：018と同機種

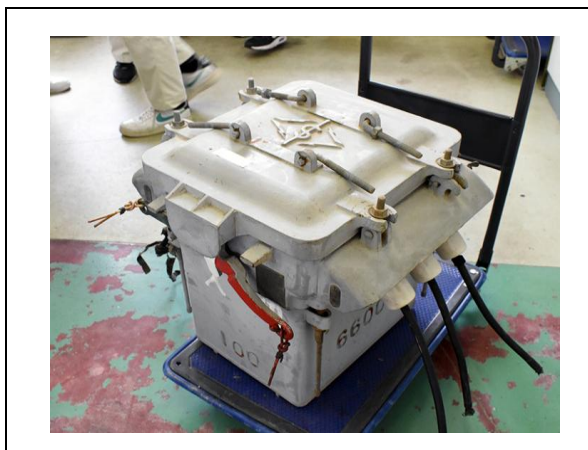

機器番号：020
 機器名：遮断機
 製造者：中村電機製作所
 質量：125kg
 製造年：1965年
 製造番号：1029
 型番・型式：NTS-E
 寸法 (mm)：580×580×580
 PCB濃度：29.00 mg/kg
 保管事業所：阿南光高等学校
 備考：



機器番号：021
 機器名：変圧器
 製造者：松下電器
 質量：210kg
 製造年：1975年
 製造番号：31180236
 型番・型式：TCF-P00
 寸法 (mm)：600×460×780
 PCB濃度：2.60 mg/kg
 保管事業所：名西高等学校
 備考：



機器番号：022
 機器名：変圧器
 製造者：松下電器
 質量：94kg
 製造年：1977年
 製造番号：42190574
 型番・型式：SNF-N00
 寸法 (mm)：φ510×670
 PCB濃度：1.70 mg/kg
 保管事業所：阿波西高等学校
 備考：



機器番号：023
 機器名：高圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：10kg
 製造年：1999年
 製造番号：B851693
 型番・型式：AF702250KC7
 寸法 (mm)：480×85×320
 PCB濃度：※
 保管事業所：つるぎ高等学校
 備考：



機器番号：023 (銘板)
 機器名：高圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：10kg
 製造年：1999年
 製造番号：B851693
 型番・型式：AF702250KC7
 寸法 (mm)：480×85×320
 PCB濃度：※
 保管事業所：つるぎ高等学校
 備考：



機器番号：024
 機器名：高圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：14kg
 製造年：1999年
 製造番号：B9Y0663
 型番・型式：AF702530KB7
 寸法 (mm)：480×105×380
 PCB濃度：※
 保管事業所：つるぎ高等学校
 備考：



機器番号：024 (銘板)
 機器名：高圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：14kg
 製造年：1999年
 製造番号：B9Y0663
 型番・型式：AF702530KB7
 寸法 (mm)：480×105×380
 PCB濃度：※
 保管事業所：つるぎ高等学校
 備考：



機器番号：025
 機器名：高圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：18kg
 製造年：1999年
 製造番号：B9Y0796
 型番・型式：AF702790KB7
 寸法 (mm)：480×105×440
 PCB濃度：※
 保管事業所：つるぎ高等学校
 備考：



機器番号：025 (銘板)
 機器名：高圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：18kg
 製造年：1999年
 製造番号：B9Y0796
 型番・型式：AF702790KB7
 寸法 (mm)：480×105×440
 PCB濃度：※
 保管事業所：つるぎ高等学校
 備考：



機器番号 : 026
 機器名 : 高圧コンデンサ
 製造者 : ニチコン
 質量 : 14kg
 製造年 : 1999年
 製造番号 : B9Y1030
 型番・型式 : AF702530KB7
 寸法 (mm) : 480×105×380
 PCB濃度 : ※
 保管事業所 : つるぎ高等学校
 備考 :



機器番号 : 026 (銘板)
 機器名 : 高圧コンデンサ
 製造者 : ニチコン
 質量 : 14kg
 製造年 : 1999年
 製造番号 : B9Y1030
 型番・型式 : AF702530KB7
 寸法 (mm) : 480×105×380
 PCB濃度 : ※
 保管事業所 : つるぎ高等学校
 備考 :



機器番号 : 027
 機器名 : 高圧コンデンサ
 製造者 : ニチコン
 質量 : 18kg
 製造年 : 1999年
 製造番号 : Y9AM008
 型番・型式 : SBF-66030R
 寸法 (mm) : 490×100×420
 PCB濃度 : ※
 保管事業所 : つるぎ高等学校
 備考 :



機器番号 : 027 (銘板)
 機器名 : 高圧コンデンサ
 製造者 : ニチコン
 質量 : 18kg
 製造年 : 1999年
 製造番号 : Y9AM008
 型番・型式 : SBF-66030R
 寸法 (mm) : 490×100×420
 PCB濃度 : ※
 保管事業所 : つるぎ高等学校
 備考 :




機器番号：028
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：0.3kg
 製造年：1987年
 製造番号：UV
 型番・型式：NP-A238
 寸法 (mm)：105×45×122
 PCB濃度：※
 保管事業所：つるぎ高等学校
 備考：



機器番号：028 (銘板)
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：0.3kg
 製造年：1987年
 製造番号：UV
 型番・型式：NP-A238
 寸法 (mm)：105×45×122
 PCB濃度：※
 保管事業所：つるぎ高等学校
 備考：



機器番号：029
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：0.3kg
 製造年：1987年
 製造番号：UV
 型番・型式：NP-A238
 寸法 (mm)：105×45×122
 PCB濃度：※
 保管事業所：つるぎ高等学校
 備考：

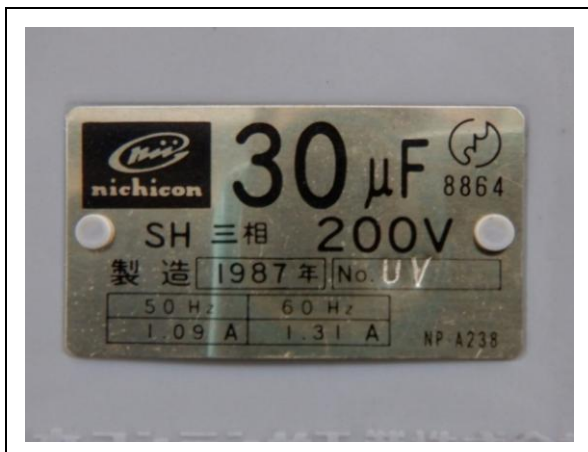

機器番号：029 (銘板)
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：0.3kg
 製造年：1987年
 製造番号：UV
 型番・型式：NP-A238
 寸法 (mm)：105×45×122
 PCB濃度：※
 保管事業所：つるぎ高等学校
 備考：



機器番号：030
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：0.3kg
 製造年：1987年
 製造番号：VT
 型番・型式：NP-A240
 寸法 (mm)：105×45×122
 PCB濃度：※
 保管事業所：つるぎ高等学校
 備考：



機器番号：030 (銘板)
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：ニチコン
 質量：0.3kg
 製造年：1987年
 製造番号：VT
 型番・型式：NP-A240
 寸法 (mm)：105×45×122
 PCB濃度：※
 保管事業所：つるぎ高等学校
 備考：



機器番号：031
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：日立
 質量：2.2kg
 製造年：1971
 製造番号：I-B240
 型番・型式：AM-2150ST
 寸法 (mm)：120×62×260
 PCB濃度：※
 保管事業所：つるぎ高等学校
 備考：



機器番号：031 (銘板)
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：日立
 質量：2.2kg
 製造年：1971
 製造番号：I-B240
 型番・型式：AM-2150ST
 寸法 (mm)：120×62×260
 PCB濃度：※
 保管事業所：つるぎ高等学校
 備考：



機器番号：032
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：松下電器
 質量：1.7kg
 製造年：1978年
 製造番号：100941
 型番・型式：ZA-24157F-1
 寸法 (mm)：135×55×210
 PCB濃度：※
 保管事業所：つるぎ高等学校
 備考：



機器番号：032 (銘板)
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：松下電器
 質量：1.7kg
 製造年：1978年
 製造番号：100941
 型番・型式：ZA-24157F-1
 寸法 (mm)：135×55×210
 PCB濃度：※
 保管事業所：つるぎ高等学校
 備考：



機器番号：033
 機器名：低圧コンデンサ
 製造者：松下電器
 質量：0.1kg
 製造年：1971年
 製造番号：—
 型番・型式：OF CAP
 寸法 (mm)：55×35×80
 PCB濃度：※
 保管事業所：つるぎ高等学校
 備考：



機器番号：034
 機器名：PCB汚染油
 製造者：—
 質量：13.6kg (容器の重量含む)
 製造年：—
 製造番号：—
 型番・型式：—
 寸法 (mm)：238×238×350
 PCB濃度：3.40 mg/kg
 保管事業所：つるぎ高等学校
 備考：一斗缶で保存中



機器番号：035
機器名：PCB汚染油
製造者：－
質量：17.2kg（容器の重量含む）
製造年：－
製造番号：－
型番・型式：－
寸法（mm）：238×238×350
PCB濃度：1.20 mg/kg
保管事業所：つるぎ高等学校
備考：一斗缶で保存中
.....
.....
.....