


突喰川水系突喰川 洪水浸水想定区域図(想定最大規模)



- 1 説明文**
- (1) この図は、突喰川水系突喰川の水位周知区間について、水防法の規定により定められた想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
 - (2) この洪水浸水想定区域図は、現時点の突喰川の河道の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により突喰川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 - (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2 基本事項等**
- (1) 作成主体 徳島県
 - (2) 指定年月日 平成31年 1月 24日
 - (3) 告示番号 徳島県告示第26号
 - (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項
 - (5) 対象となる水位周知河川 突喰川水系突喰川
(実施区間) 海部郡海陽町尾崎(坂瀬川合流地点)から河口まで
 - (6) 指定の前提となる降雨 突喰川流域の2.4時間総雨量1,175mm
 - (7) 関係市町村 海陽町

海陽町

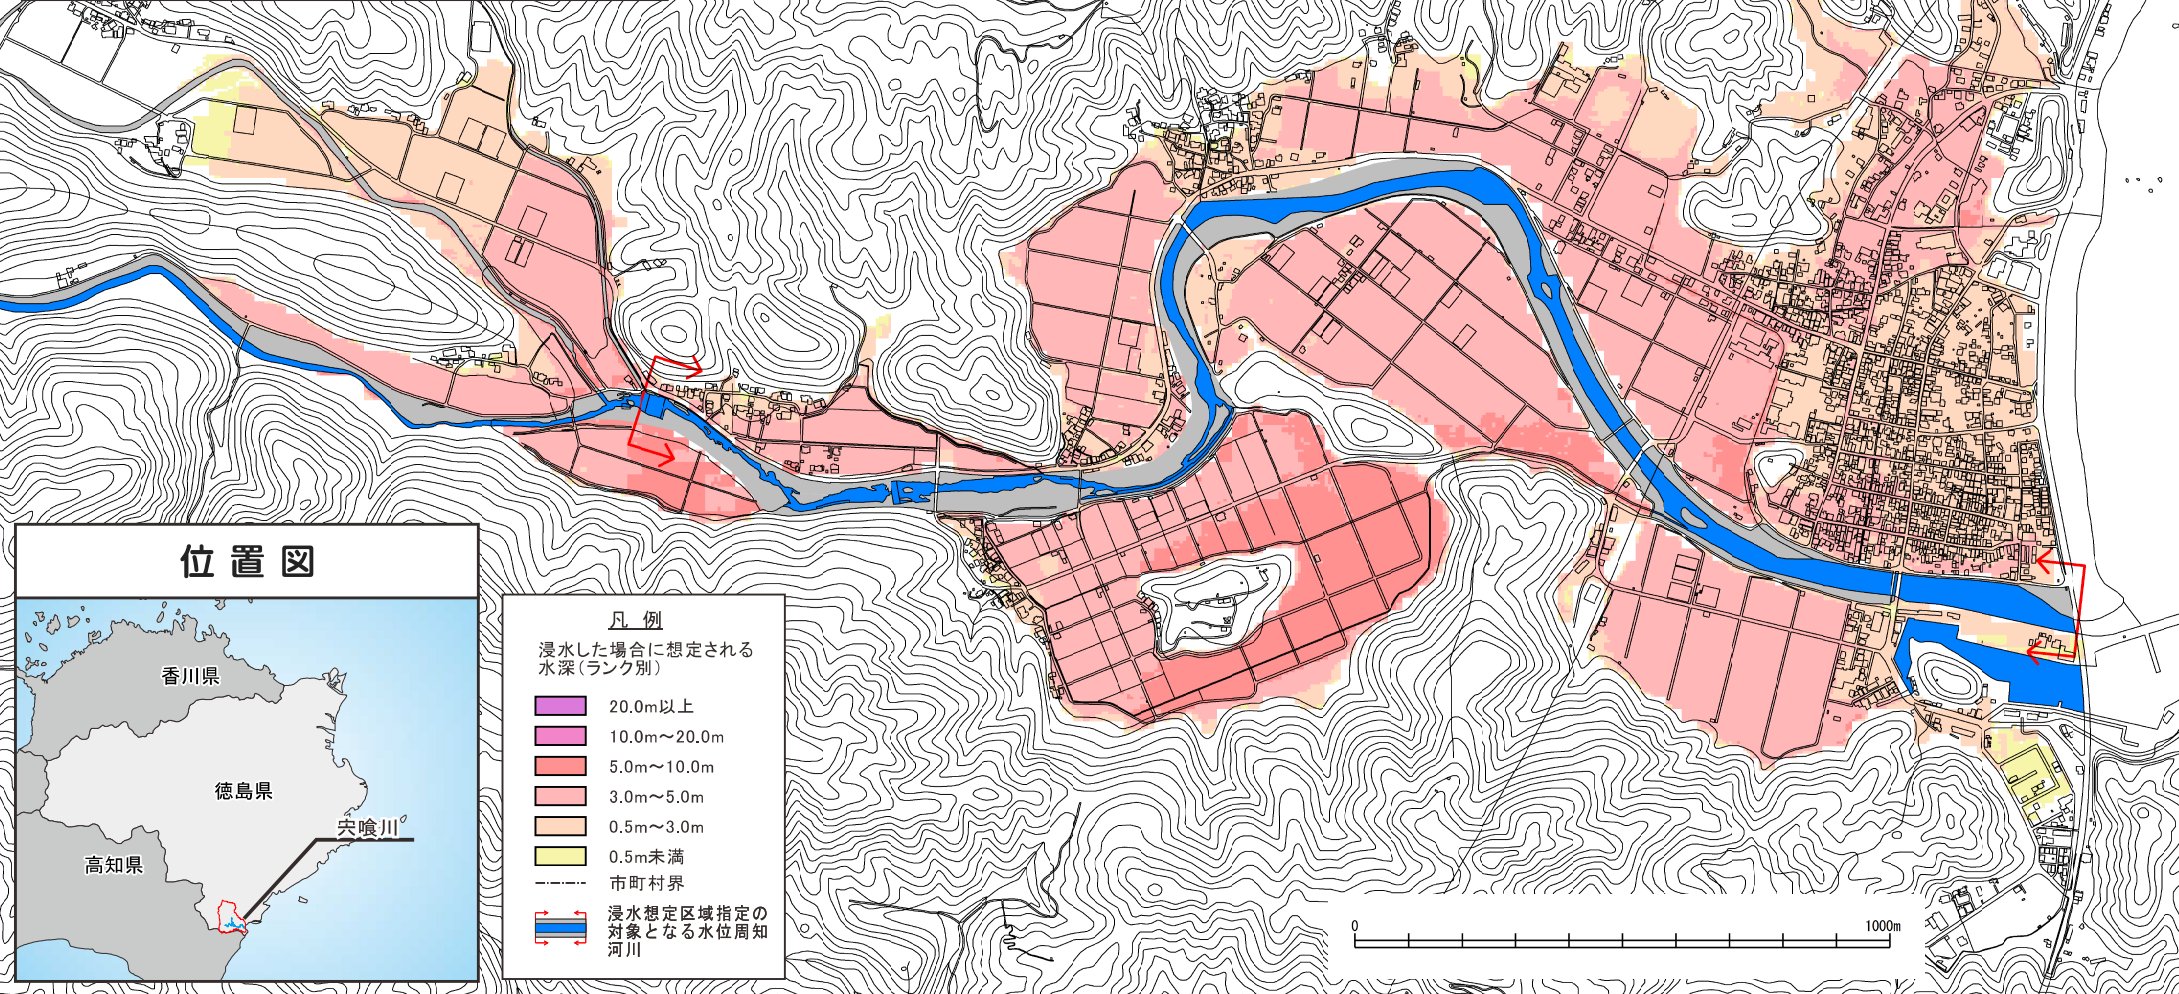


位置図



凡例

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

	20.0m以上
	10.0m~20.0m
	5.0m~10.0m
	3.0m~5.0m
	0.5m~3.0m
	0.5m未満
	市町村界
	浸水想定区域指定の対象となる水位周知河川




穴喰川水系穴喰川 洪水浸水想定区域図(計画規模)



- 1 説明文**
- (1) この図は、穴喰川水系穴喰川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
 - (2) この洪水浸水想定区域図は、現時点の穴喰川の河道の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率1/30〔毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/30(3%)〕の降雨に伴う洪水により穴喰川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 - (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2 基本事項等**
- (1) 作成主体 徳島県
 - (2) 公表年月日 平成31年1月24日
 - (3) 告示番号 徳島県告示第26号
 - (4) 根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項
 - (5) 対象となる水位周知河川 穴喰川水系穴喰川
(実施区間) 海部郡海陽町尾崎(坂瀬川合流点)から河口まで
 - (6) 算出の前提となる降雨 穴喰川流域の24時間総雨量42.3mm
 - (7) 関係市町村 海陽町


海陽町

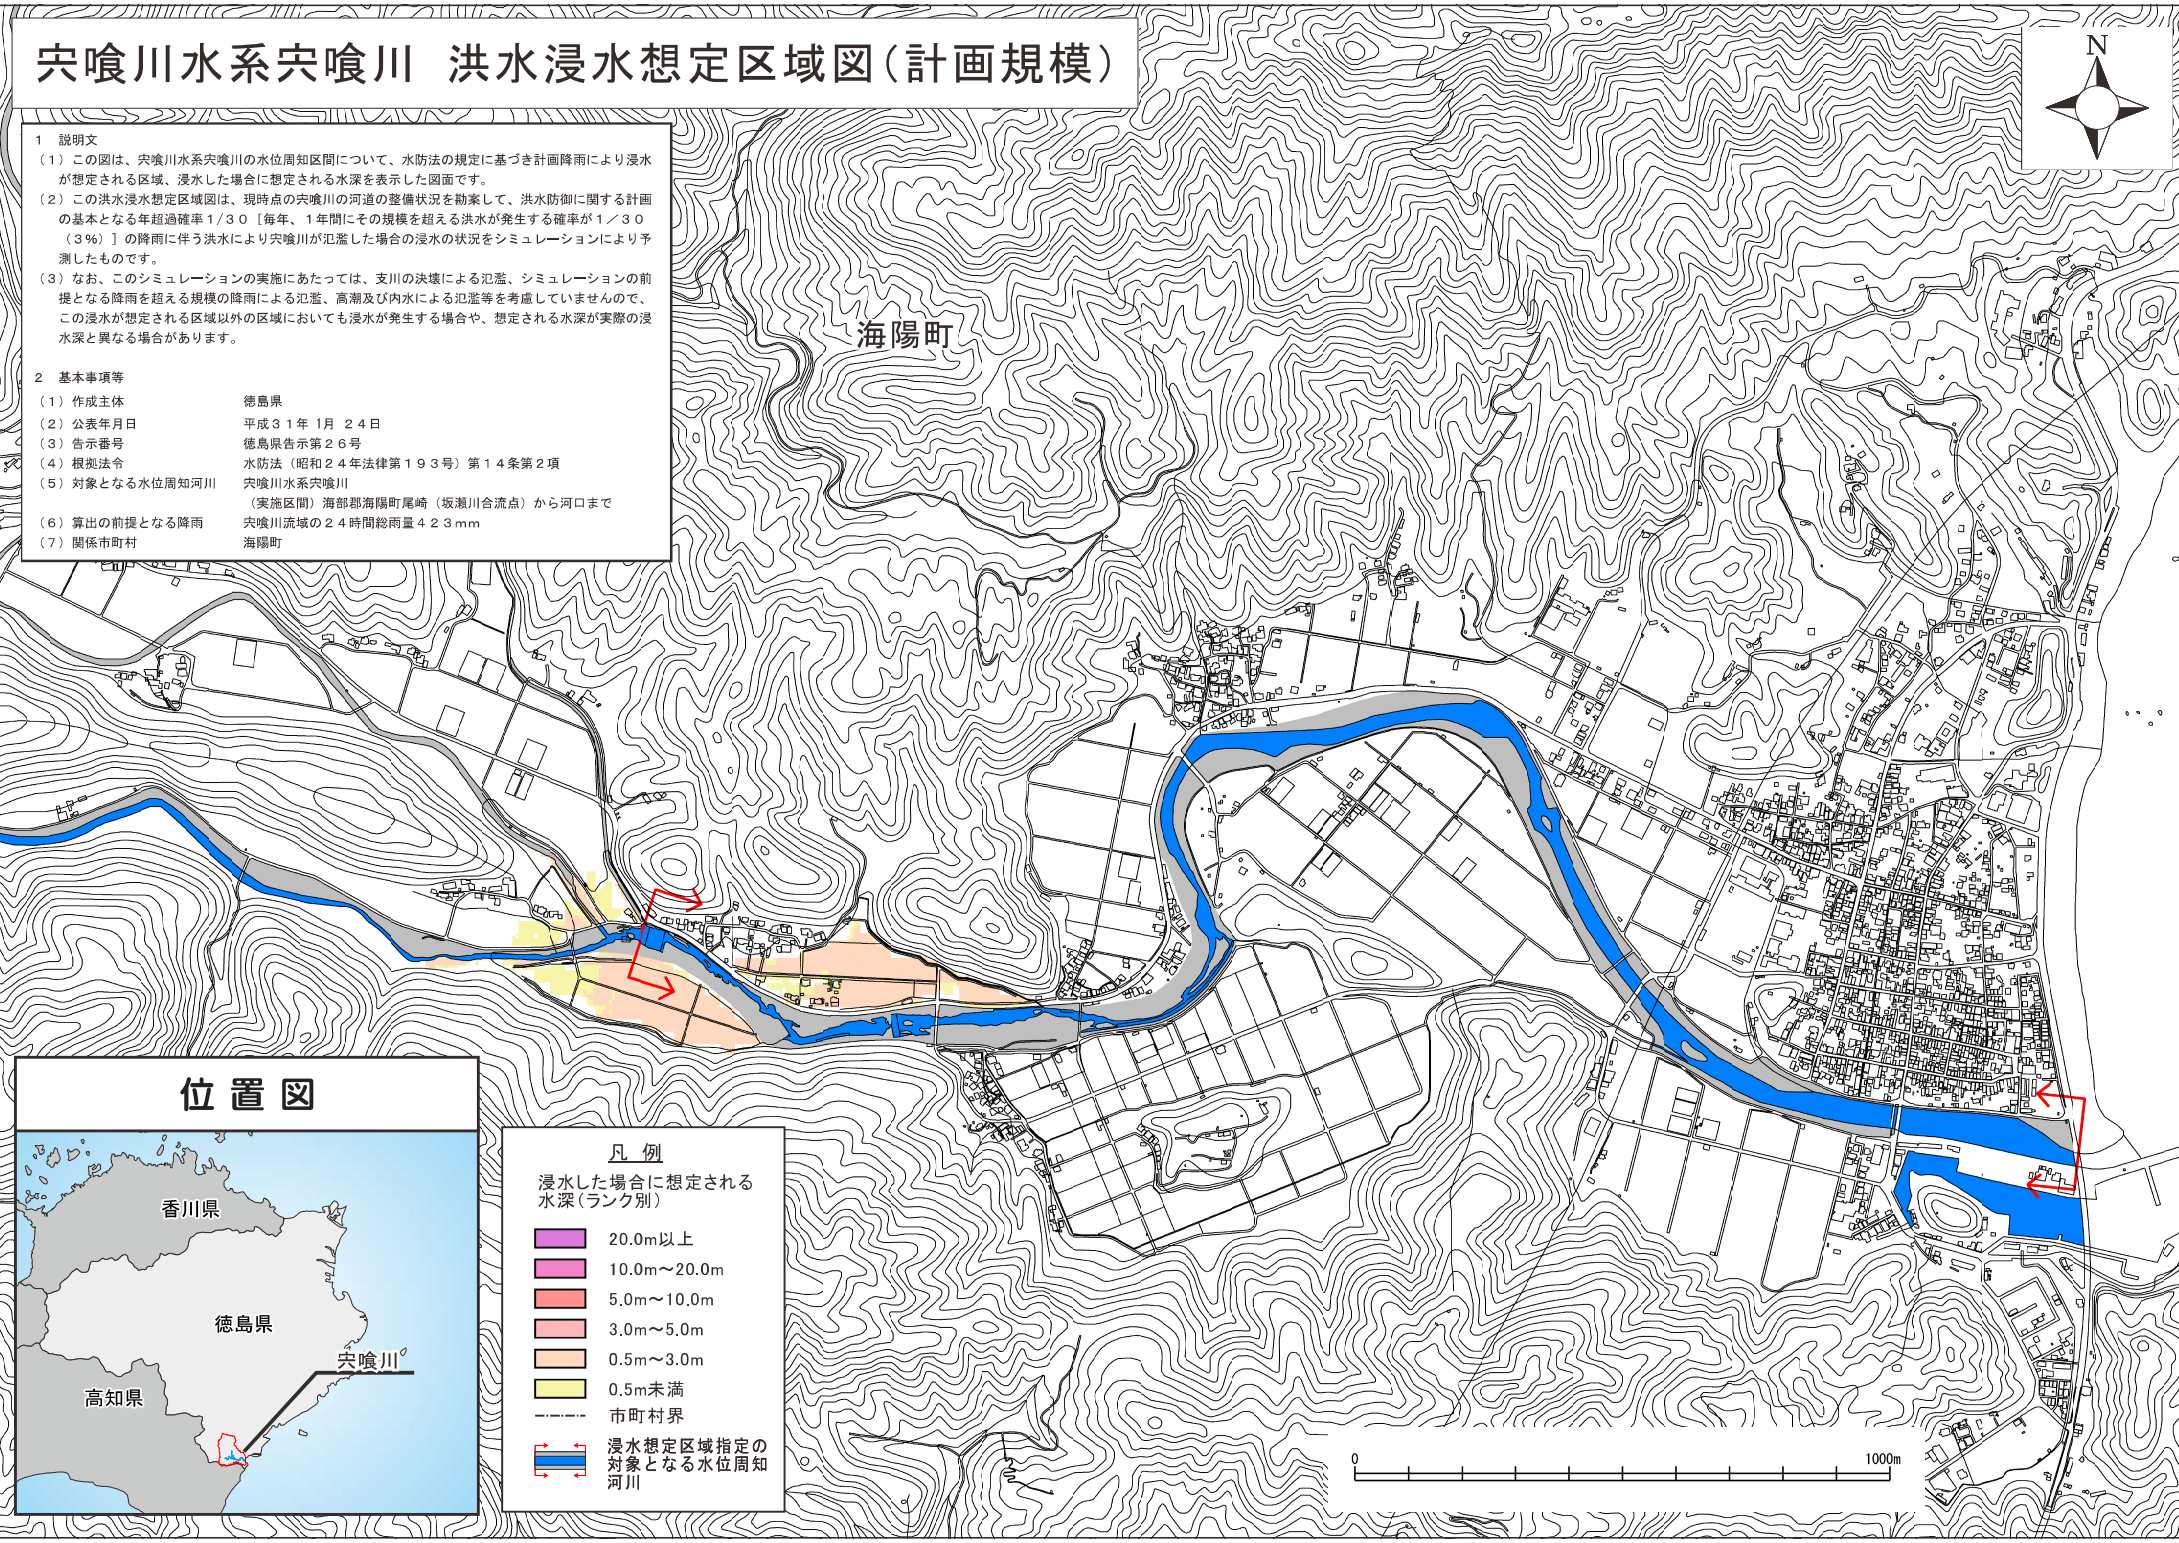

位置図



- 凡例**
- 浸水した場合に想定される水深(ランク別)
- 20.0m以上
 - 10.0m~20.0m
 - 5.0m~10.0m
 - 3.0m~5.0m
 - 0.5m~3.0m
 - 0.5m未満
 - 市町村界
 - 浸水想定区域指定の対象となる水位周知河川




突喰川水系突喰川 洪水浸水想定区域図(浸水継続時間)



- 1 説明文**
- (1) この図は、突喰川水系突喰川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。
 - (2) この浸水継続時間は、現時点の突喰川の河道の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により突喰川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 - (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。
- 2 基本事項等**
- (1) 作成主体 徳島県
 - (2) 公表年月日 平成31年 1月 24日
 - (3) 告示番号 徳島県告示第26号
 - (4) 根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
 - (5) 対象となる水位周知河川 突喰川水系突喰川
(実施区間) 海部郡海陽町尾崎（坂瀬川合流点）から河口まで
 - (6) 算出の前提となる降雨 突喰川流域の24時間総雨量1,175mm
 - (7) 関係市町村 海陽町

海陽町

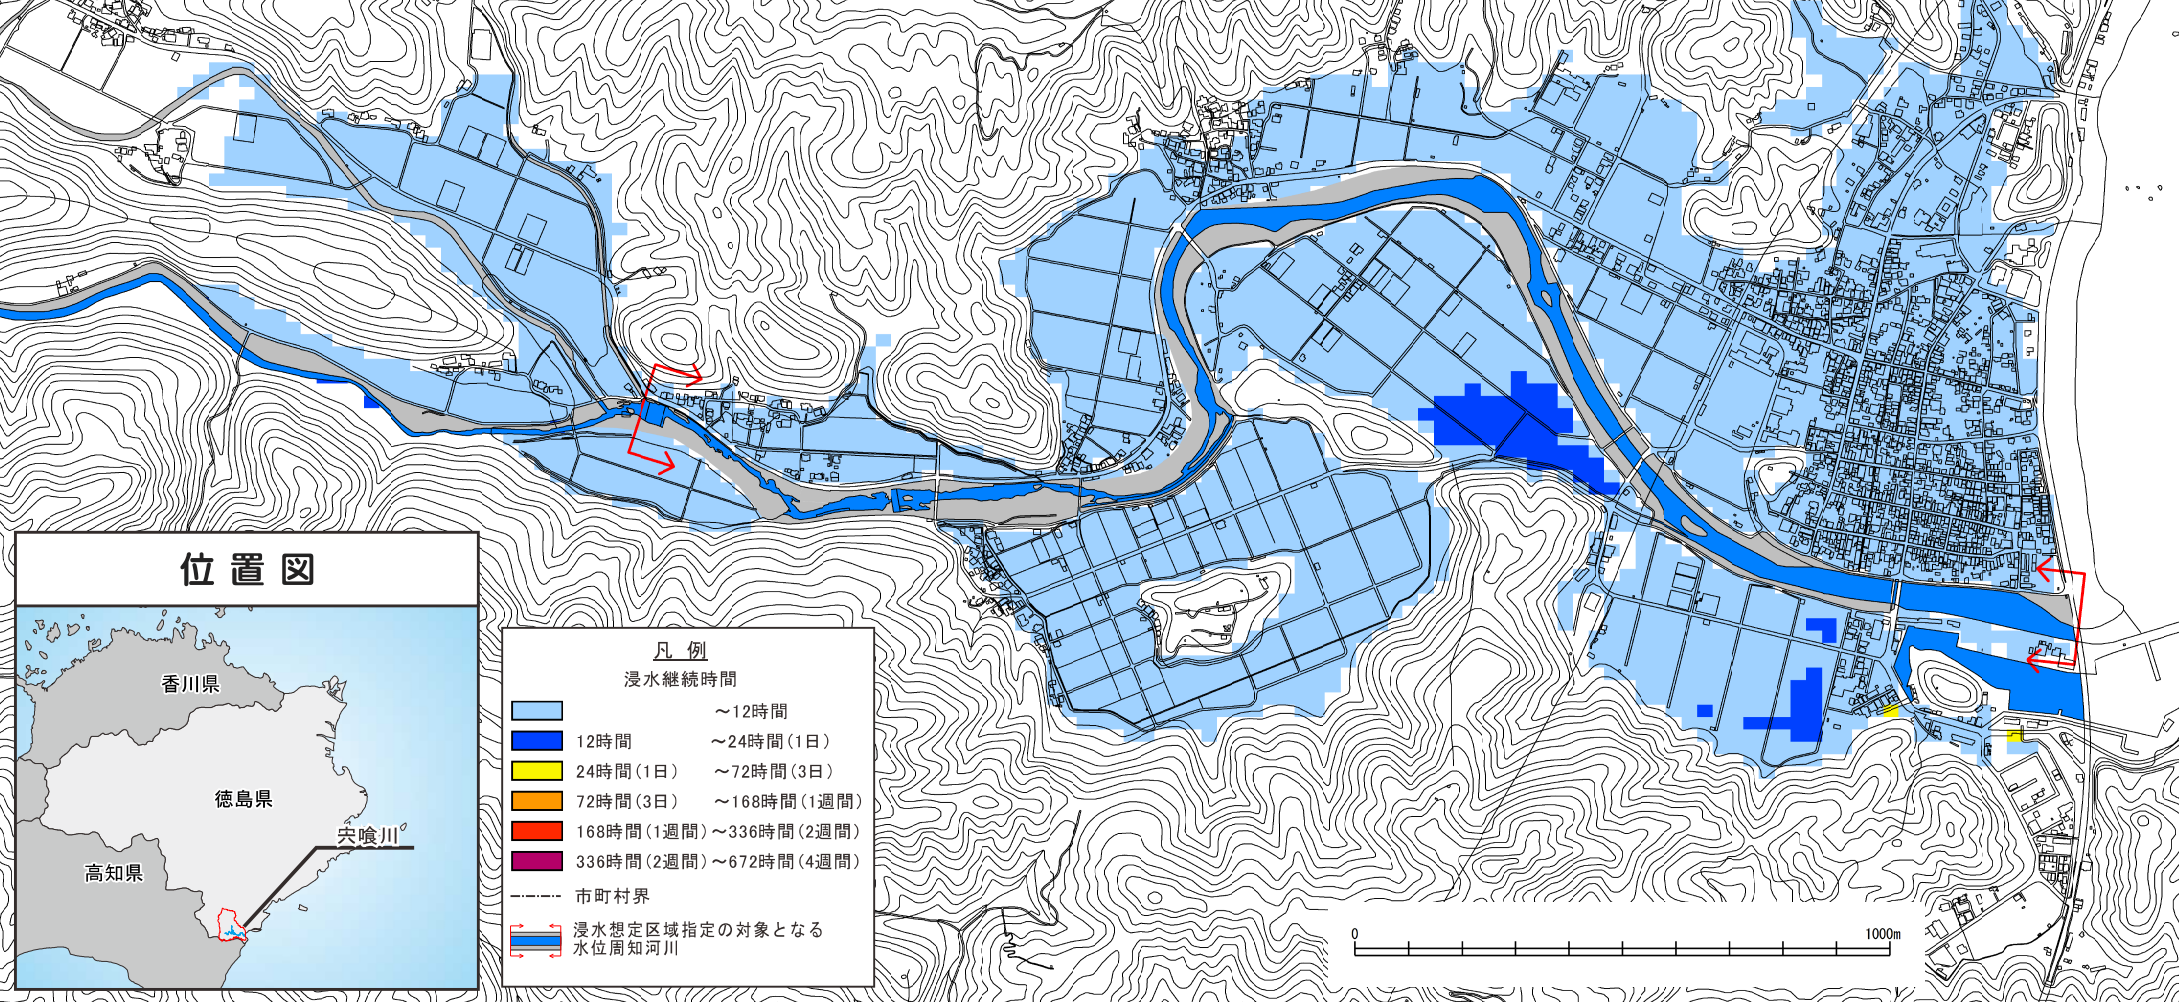


位置図



凡例

浸水継続時間

	～12時間
	12時間 ～24時間(1日)
	24時間(1日) ～72時間(3日)
	72時間(3日) ～168時間(1週間)
	168時間(1週間)～336時間(2週間)
	336時間(2週間)～672時間(4週間)
	市町村界
	浸水想定区域指定の対象となる水位周知河川



尖喰川水系尖喰川 洪水浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流))




1 説明文

- (1) この図は、尖喰川水系尖喰川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域(家屋倒壊等氾濫想定区域)を表示した図面です。
- (2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、現時点の尖喰川の河道の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により尖喰川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域として明示されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。
- (4) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、(3)の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算をしていること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意して下さい。

2 基本事項等

- (1) 作成主体 徳島県
- (2) 公表年月日 平成31年1月24日
- (3) 対象となる水位周知河川 尖喰川水系尖喰川
(実施区間) 海部郡海陽町尾崎(坂瀬川合流点)から河口まで
- (4) 算出の前提となる降雨 尖喰川流域の24時間総雨量1,175mm
- (5) 関係市町村 海陽町

海陽町

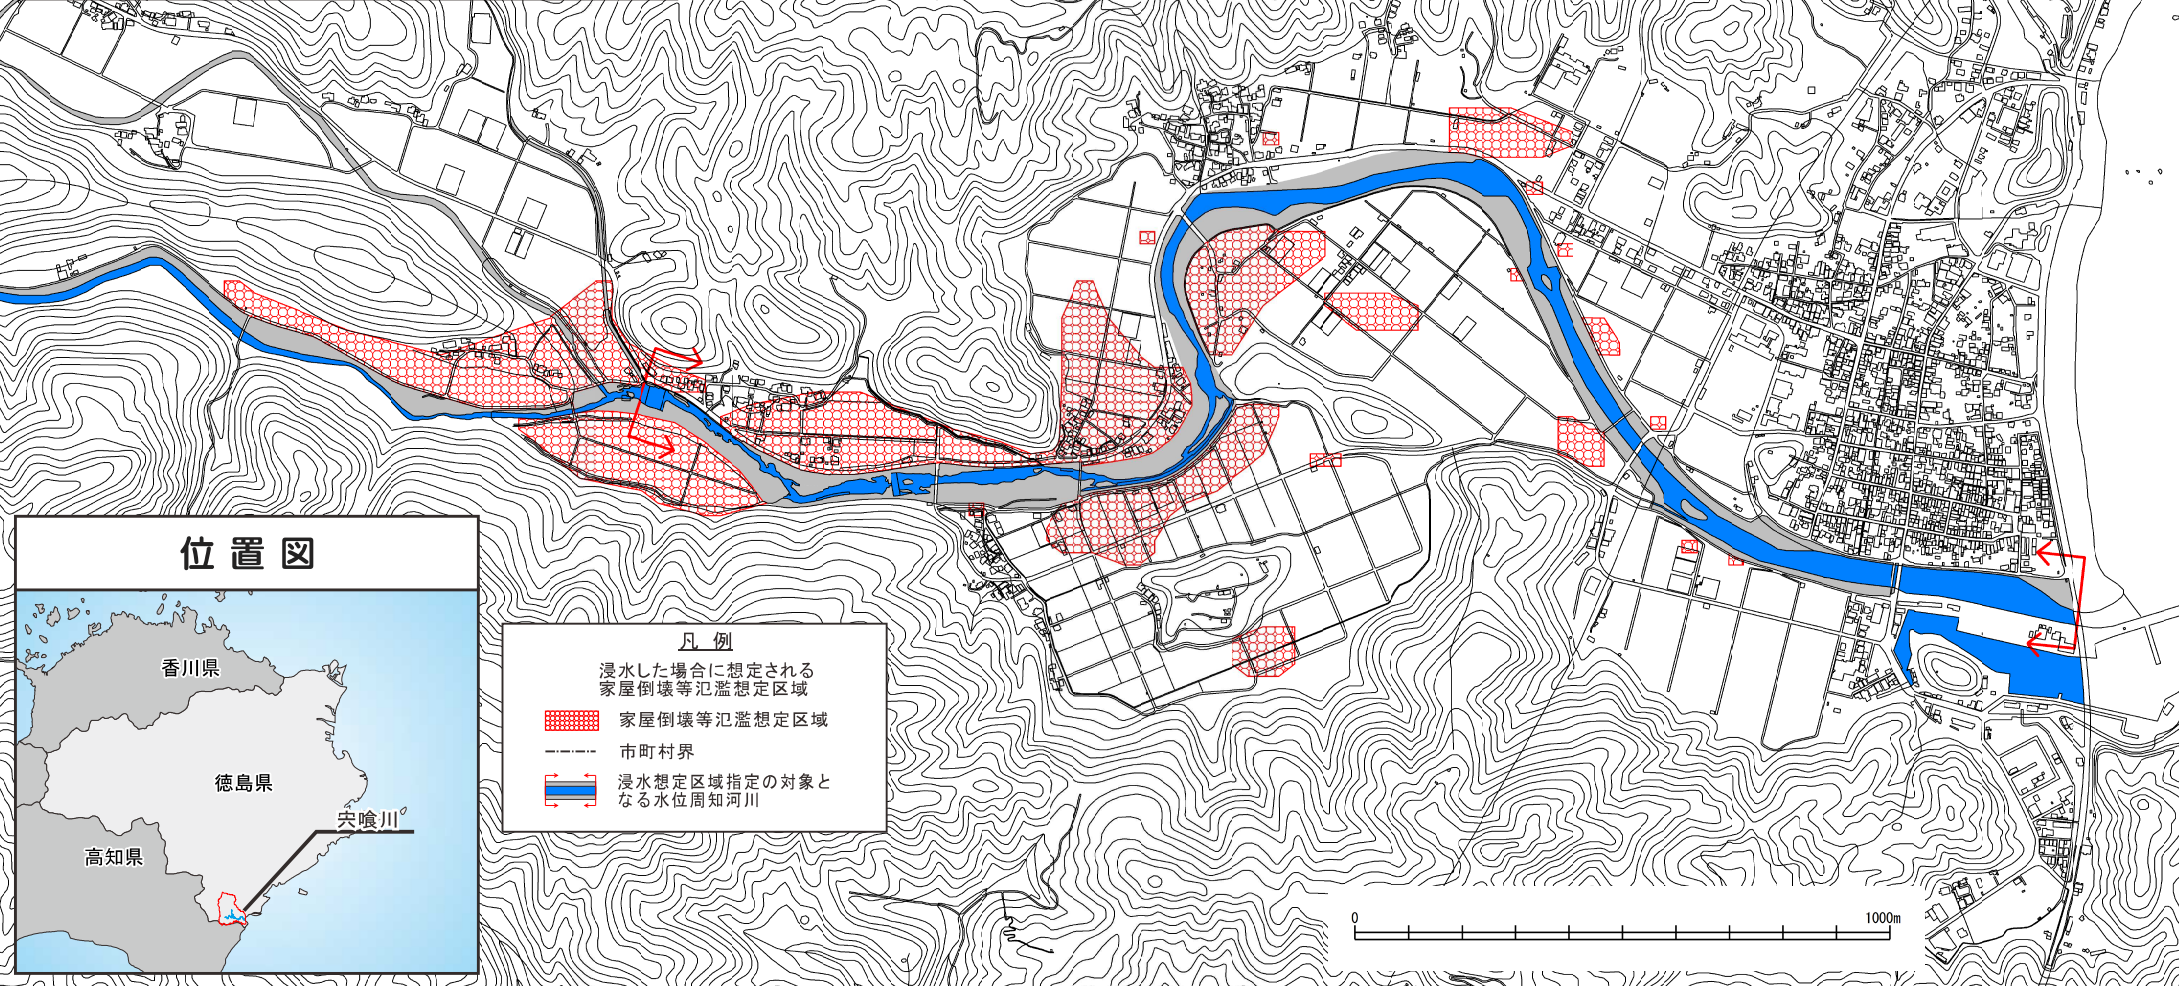


位置図



凡例

- 浸水した場合に想定される家屋倒壊等氾濫想定区域
- 家屋倒壊等氾濫想定区域
- 市町村界
- 浸水想定区域指定の対象となる水位周知河川



穴喰川水系穴喰川 洪水浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食))




1 説明文

- (1) この図は、穴喰川水系穴喰川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域(家屋倒壊等氾濫想定区域)を表示した図面です。
- (2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、現時点の穴喰川の河道の整備状況を勘案して、想定最大規模の穴喰川の河岸侵食幅を予測したものです。
- (3) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、穴喰川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意して下さい。

2 基本事項等

- (1) 作成主体 徳島県
- (2) 公表年月日 平成31年1月24日
- (3) 対象となる水位周知河川 穴喰川水系穴喰川
(実施区間) 海部郡海陽町尾崎(坂瀬川合流点)から河口まで
- (4) 関係市町村 海陽町

海陽町

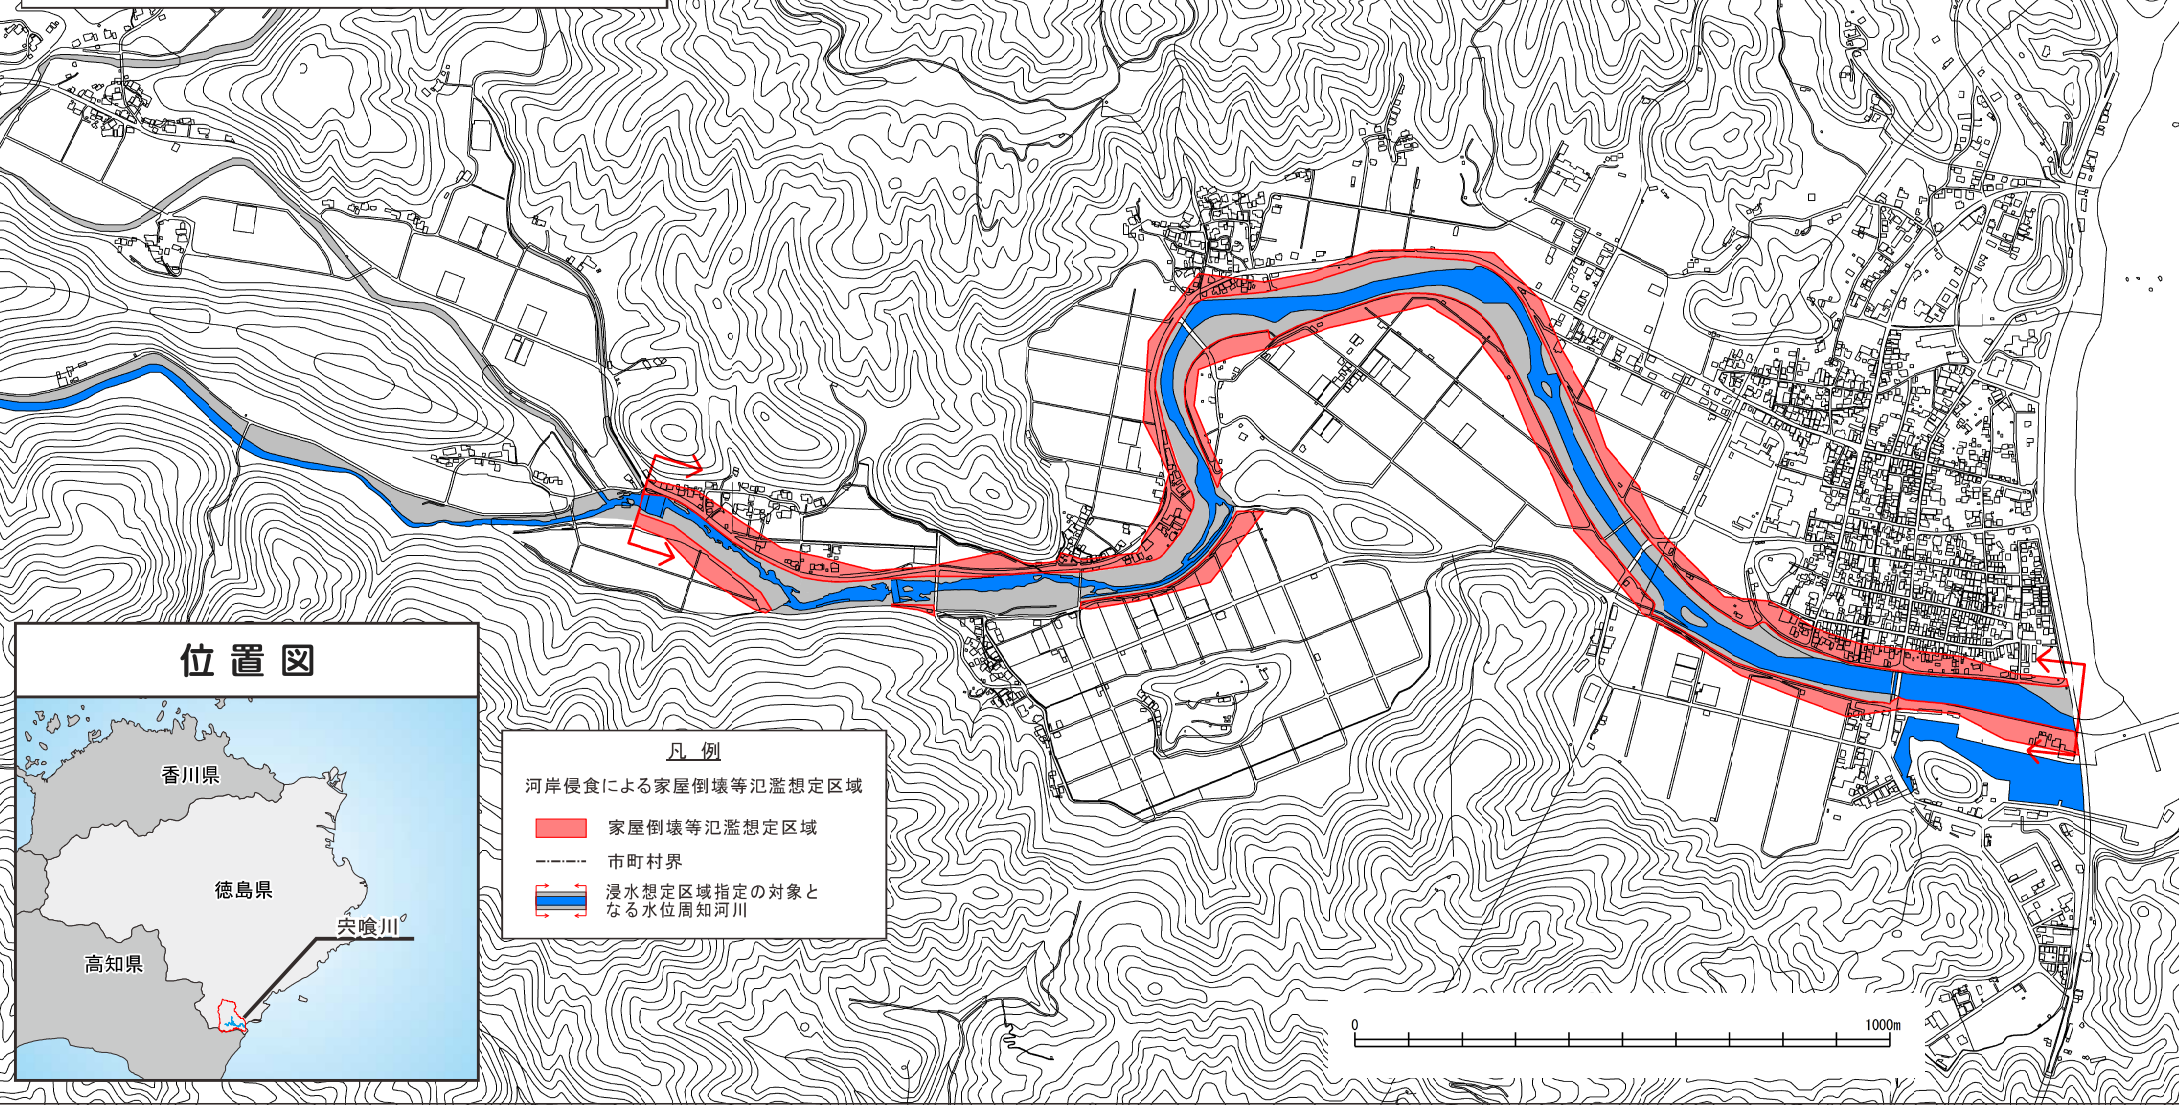

位置図



凡例

河岸侵食による家屋倒壊等氾濫想定区域

■ 家屋倒壊等氾濫想定区域

--- 市町村界

■ 浸水想定区域指定の対象となる水位周知河川

